

## Prüfbericht

# Stadthaushotel Hamburg

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Stadthaushotel Hamburg** wurde am 2.03.2015 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2015 bis Mai 2018** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **80 cm**
- **Wege/Flure** haben eine **Mindestbreite** von **150 cm**, sind Wege/Flure kürzer als 6 m, ist die **Mindestbreite 120 cm**
- alle **Räume** und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen
- die **Bewegungsflächen** weisen eine **Mindestgröße** von **120 x 120 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **70 cm x 90 cm**
- in den Sanitärräumen sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**
- die **Dusche** hat **maximal eine Stufe** von **3 cm**, die **Duschfläche** beträgt mind. **120 x 120 cm** und es sind **ein Griff** und **ein Duschstuhl** vorhanden
- es ist mind. ein **gekennzeichneter Parkplatz** für Menschen mit Behinderung vorhanden
- der **Parkplatz** ist mind. **350 cm x 500 cm** groß

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle **Durchgänge/Türen** haben eine **Mindestbreite** von **92 cm**
- alle **Gänge/Flure** sind mind. **145 cm** breit (außer der Weg zum Nebengebäude mit 103 cm)
- die **Aufzugskabine** hat eine Größe von **98 cm x 139 cm** (nur für das öffentliche WC zu nutzen)
- die Bewegungsflächen weisen in den **Sanitärräumen** eine **Mindestgröße** von **145 cm x 160 cm** auf
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC **70 cm x 135 cm** (Zimmer 1), **70 cm x 114 cm** (öffentliche WC)
- in den barrierefrei konzipierten Zimmern ist die **Dusche stufenlos** erreichbar, die Duschfläche beträgt **150 cm x 150 cm**


---

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Barrierefreiheit vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

## Überblick über das Prüfergebnis





Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>					
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Haupteingang</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Rezeption</b>	✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Zimmer 1</b>	✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 2</b>	✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Frühstücksraum</b>	✓	✓	-	-	
<b>Teilergebnis: Café Max B</b>	✓	-	-	-	geht nicht mit in die Bewertung
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im UG mit Aufzug erreichbar</b>	✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Medien und Hilfsmittel sowie Information für Allergiker</b>					nur zur Information

## Überblick über den Grad der Erfüllung der einzelnen Stufen

(Berechnung ohne das Zimmer 2 und ohne das Café mit dem öffentlichen WC)

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	16	16	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	48	48	<b>100%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	30	26	<b>87%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	60	53	<b>88%</b>






## Parkplatz (Stadthaushotel Hamburg)

<p><b>Barrierefreiheit geprüft</b></p>							
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>			✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist							
<b>Parkplatz</b>							<b>IST-Zustand</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓		ja
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓		ja
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?							7
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓		ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben. (Tol: 345 cm)	G2,R2		✓		✓		345 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben. (Tol: 495 cm)	G2,R2		✓		✓		500 cm
<b>Weg vom Parkplatz zum Nebeneingang</b>							<b>IST-Zustand</b>

Die Länge des Weges beträgt:						42 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				146 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	146 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	4,5 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						22 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	1,5 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						2 m



## Eingänge (Stadthaushotel Hamburg)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Haupteingang</b>						
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Nebeneingangstür (über Terrasse zum Frühstückstisch)</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			155 cm x 127 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	155 cm x 127 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 4 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 4 cm

Haupteingangstür					
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		keine
Wie wird die Tür geöffnet?					automatisch, Drücker
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓			105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓		105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	105 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓		165 cm x 500 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	165 cm x 500 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓		Schwelle 0,5 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	Schwelle 0,5 cm



Parkplatz



Weg zum Nebeneingang









Nebeneingang



Haupteingang

## Rezeption (Stadthaushotel Hamburg)

							
<b>Teilergebnis: Rezeption</b>			✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	1	2	1	2		
<b>Weg von der Nebeneingangstür zur Rezeption</b>							
Wie lang ist der Weg?						13 m	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				145 cm	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 118 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	145 cm	
<b>Weg von der Haupteingangstür zur Rezeption</b>							
Wie lang ist der Weg?						2 m	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				170 cm	
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T: 145 cm). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	170 cm	

(T: 118 cm)						
<b>Rezeption</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			170 cm x 500 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	170 cm x 500 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	102 cm, Alternative vorhanden



Weg vom Nebeneingang zur Rezeption



Haupteingang








Haupteingang mit Türdrücker



Rezeption

## Zimmer 1 (Stadthaushotel Hamburg)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Zimmer 1</b>						
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Flur / Gang von der Rezeption zu Zimmer 1</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						13 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.						G1 ✓ 150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.						G2, R1, R2 ✓ 150 cm
<b>Eingang zum Zimmer 1</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm						G1 ✓ 94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)						G2 ✓ 94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)						R1,R2 ✓ 94 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)						G2 ✓ 260 cm x 175 cm

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	260 cm x 175 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						
<b>Zimmer 1</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			114 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	114 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		✓			300 cm x 114 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	-	300 cm x 114 cm
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		✓			300 cm x 114 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	300 cm x 114 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			links 175 cm x 167 cm rechts 78 cm x 167 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	links 175 cm x 167 cm rechts 78 cm x 167 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	ja, 22 cm



Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						57,5 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 1 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 1 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	schlägt nach außen auf
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			270 cm x 175 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	270 cm x 175 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		✓			links 135 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 135 cm x 70 cm rechts 25 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			145 cm x 160 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	145 cm x 160 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	41 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				✓	35 cm (76 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				✓	15 cm (85 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	35 cm (76 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	75 cm
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			160 cm x 145 cm








Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2		✓	✓	160 cm x 145 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2			-	87 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2	✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2			✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2	✓		✓	ja
<b>Dusche</b>					
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2	✓			0 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2		✓	✓	0 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2	✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2		✓	✓	150 cm x 150 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2	✓		✓	ja
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2	✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2			✓	91 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe	R2			✓	Duscharmatur in einer Höhe von 77 cm

von 107 cm nicht überschritten werden.						
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur (in einer Höhe von 0 -180 cm)



## Zimmer 2 (Stadthaushotel Hamburg)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Zimmer 2</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Flur / Gang von der Rezeption zu Zimmer 2</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						13 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.						150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.						150 cm
<b>Eingang zum Zimmer 2</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm						94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)						94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)						94 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)						200 cm x 140 cm

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	200 cm x 140 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						
<b>Zimmer 2</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	120 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T.118)	G2		-			300 cm x 115 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T.145)	R1,R2			-	-	300 cm x 115 cm
<b>Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T.118)	G2		✓			400 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T.145)	R1,R2			-	-	400 cm x 400 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			links 230 cm x 170 cm rechts 68 cm x 170 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links <b>oder</b> rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	links 230 cm x 170 cm rechts 68 cm x 170 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	ja, 22 cm

Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						67,5 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						nein
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				94 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			94 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	94 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 1 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 1 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	schlägt nach außen auf
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			200 cm x 220 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 220 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		-			rechts 140 cm x 53 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	rechts 140 cm x 53 cm links 32 cm x 53 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 170 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 170 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						53 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	41 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					nicht anfahrbar
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				-	42 cm (83 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				-	30 cm (83 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	38 cm (79 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				-	28 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	73 cm
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			160 cm x 145 cm

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2		✓	✓	160 cm x 145 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2			✓	84 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2	✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr unterfahrbar sein.	R2			-	weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2	-		-	nein
<b>Dusche</b>					
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2	✓			0 cm
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2		✓	✓	0 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2	✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Tol. 145 x 145cm)	R1,R2		✓	✓	150 cm x 150 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2	✓		✓	ja
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2	✓		✓	ja
Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2			✓	85 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe	R2			✓	Duscharmatur in einer Höhe von 77 cm








von 107 cm nicht überschritten werden.						
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur (in einer Höhe von 0 -180 cm)







## Frühstücksraum (Stadthaushotel Hamburg)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Frühstücksraum</b>		✓	✓	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Flur / Gang von der Rezeption zum Frühstücksraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						4 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		✓				152 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.			✓	✓	✓	152 cm
<b>Eingang zum Frühstücksraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm		✓				92 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)			✓			92 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)				✓	✓	92 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)			✓			200 cm x 140 cm

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			-	-	200 cm x 140 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						
<b>Frühstücksraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			300 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	300 cm
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	7 Tische mit 17 Sitzplätzen



## Café Max B (Stadthaushotel Hamburg)

<p><b>Barrierefreiheit geprüft</b></p>							
<b>Teilergebnis: Café Max B</b>			✓	-	-	-	
<p><b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe</p> <p>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist</p>		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg vom Nebeneingang zum Café Max B (Garteneingang)</b>							<b>IST-Zustand</b>
Die Länge des Weges beträgt:							24 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.		G1	✓				103 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.		G2, R1,R2		-	-	-	103 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.		G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)		G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)		R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein		G2,R2		✓		✓	ja







(z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).						
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	1 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						12 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	1 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						1,3 m
<b>Eingang zum Café Max B (Garteneingang)</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T: 78)	G2		✓			80 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T: 88)	R1,R2			-	-	80 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			400 cm x 300 cm
Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	400 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 1,5 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Schwelle 1,5 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						
<b>Café Max B</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				147 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T:	G2		✓			147 cm

78 cm)						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2		✓	✓		147 cm
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein.	G2,R2	✓		✓		16 Tische mit 34 Sitzplätzen



## WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im UG (Stadthaushotel Hamburg)

Anmerkung: Das WC befindet sich im Untergeschoß. Als Alternative zur Treppe kann man einen Aufzug nutzen, der sich aber im Nebengebäude befindet, welches man über einen Außenweg durch den Garten erreicht.

							
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Untergeschoß</b>			✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweiligen Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	1	2	1	2	
<b>Weg vom Café zum WC, über Treppen</b>							<b>IST-Zustand</b>
Es darf nur eine Stufe vorhanden sein. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2		-	-			13 Stufen á 19 cm
Es darf nur eine Schwelle von max. 2 cm vorhanden sein.	R1,R2				-	-	13 Stufen á 19 cm
<b>Weg von den Treppen (UG) zum WC</b>							<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?							3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1		✓				103 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2			✓	✓	✓	103 cm
<b>Weg zum WC vom Garteneingang zur Tür ins Nebengebäude zum Aufzug – nur mit Sevicepersonal</b>							<b>IST-Zustand</b>



Die Länge des Weges beträgt:						11 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				103 cm
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1,R2		-	-	-	103 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2,R2		✓		✓	keine
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	keine
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	0,5 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						3 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Tol: 3,5%)	R2				✓	0,5 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						1 m
<b>Tür vom Nebengebäude zum Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	93 cm

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Schwelle 3 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Schwelle 3 cm
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						nein, durch Servicepersonal
<b>Weg von der Tür zum Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						6 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				124 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	124 cm
<b>Aufzug/Lift zum WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			250 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm x 145 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (Tol: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (Tol: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Tol. 108/138)	G2,R1, R2		-	-	-	98 cm x 139 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß (Tol: 118 x118 cm)	G2		✓			210 cm x 148 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (Tol: 145 x145 cm)	R1,R2			✓	✓	210 cm x 148 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	ja




Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch
<b>Weg vom Aufzug zum WC</b>						<b>IST-Zustand</b>
Wie lang ist der Flur/Gang/Weg?						8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				152 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm (T.145). Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T.118) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	152 cm
<b>Eingang zum Sanitärraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				93 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (T. 78)	G2		✓			93 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm (T.88)	R1,R2			✓	✓	93 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	schlägt nach innen auf, beeinträchtigt aber die Bewegungsflächen nicht
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 120 cm x 120 cm. (Breite x Tiefe)	G2		✓			195 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Eingangstür aufschlägt, beträgt mindestens 150 cm x 150 cm. (Breite x Tiefe)	R1,R2			✓	✓	195 cm x 145 cm
<b>WC</b>						<b>IST-Zustand</b>

Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Tol. 2 cm)	G2		✓			114 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	links 80 cm x 70 cm rechts 114 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 118 x 118 cm)	G2		✓			195 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Tol. 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	195 cm x 145 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm.(Tol.+/-2 cm)	R2				-	57 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (T.+/- 2 cm)	R2				-	43 cm (100 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (T.+/- 5 cm)	R2				✓	15 cm (85 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja

Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz +/- 2 cm)	R2				-	43 cm (100 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				✓	15 cm (85 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen. (Toleranz +/- 2 cm)	R2				✓	65 cm
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			145 cm x 195 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			✓	✓	145 cm x 195 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Tol.85 cm)	R2				-	86 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	ja
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						ja, Schnur in einer Höhe von 11 cm



Weg zum Nebengebäude

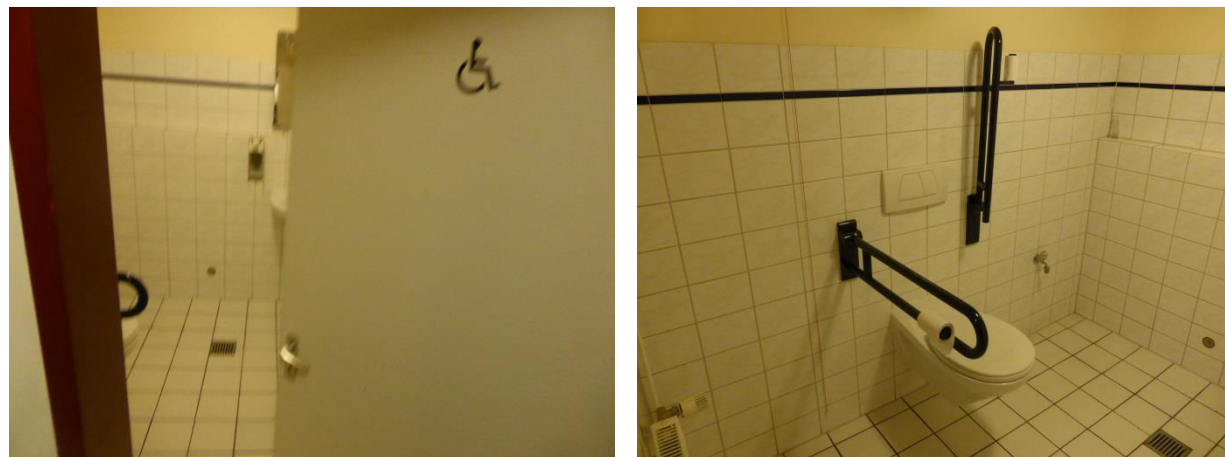

## Medien , Information und Hilfsmittel

<b>Webseite</b>	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	ja
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein
Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
<b>Andere Medien (Broschüren, Flyer, DVD, etc.)</b>	
Werden in anderen Medien spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden in anderen Medien Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	nein
<b>Führungen</b>	
Werden Führungen für Menschen mit Behinderungen angeboten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer, für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen, für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen und für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen
<b>Hilfsmittel</b>	
Gibt es eine induktive Höranlage?	nein
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja
Werden sonstige Hilfsmittel angeboten?	ja, Lesehilfen, Rollstuhl, Rollator und Pflegebett nach Rückfrage

## Information für Allergiker

Allgemeine Angebote für Allergiker	
Gibt es Nichtraucherzonen?	der komplette Betrieb ist rauchfrei
Gibt es Informationen für Allergiker und Personen mit speziellem Ernährungsbedarf? (z.B. Infos über Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten etc.)	nein
Sind Mitarbeiter für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult?	nein
Können allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. duftstofffreie Seife, Shampoo, Crème) zur Verfügung gestellt werden?	nein
Steht eine Möglichkeit zur Verfügung, Medikamente kühl zu lagern (z.B. Minibar)?	ja

Angebote für Tierhaarallergiker	
Gibt es im Betrieb und dessen unmittelbarem Umfeld Tiere?	nein
Ist das Mitbringen von Tieren untersagt?	ja
Stehen haustierfreie Zimmer zur Verfügung?	ja

Angebote für Pollenallergiker	
Liegen stets aktuelle Information über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenfluges in der Region vor?	nein
Stehen (technische) Hilfsmittel für Pollenallergiker zur Verfügung (z.B. transportable Luftreinigungsgeräte, integrierte Lüftungsanlagen etc.)?	nein
Stehen für Schlafzimmer Pollengitter zur Verfügung?	nein

<b>Angebote für Hausstaubmilbenallergiker</b>	
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit kurzflorigem Teppichboden ausgestattet?	nein
Wird der Boden täglich gesaugt?	ja
Werden Staubsauger mit HEPA-Filter verwendet?	nein
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit glattem Bodenbelag ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich feucht gewischt?	ja
Sind allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encasings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden?	ja, für Matratzen und Kopfkissen
Sind allergikergerechte Decken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden?	ja

<b>Ernährungsangebote</b>	
Können Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel/ Mahlzeiten gemacht werden (auch auf Anfrage)?	ja
Besteht die Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen?	ja
Können auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten Zwischenmahlzeiten serviert werden?	nein
Wird Biokost angeboten?	ja, mind. 1 Hauptgericht auf der regulären Speisekarte
Wird von Geschmacksverstärkern freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird glutenfreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird fruktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Hauptallergenen freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird laktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch

Wird vegetarische Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegane Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Gibt es weitere spezielle Kost? (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher, etc.)	ja, auf Wunsch
Gibt es Angaben zu BE/KE?	nein
Gibt es Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen?	nein
Gibt es Hinweise, dass das Personal bei Fragen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zur Verfügung steht?	nein
Gibt es sonstige Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten?	ja, auf Nachfrage